


sofamel

Especificaciones Técnicas de Producto

PAT-MPL


Equipos de puesta a tierra y cortocircuito
Líneas aéreas y subestaciones de Alta tensión

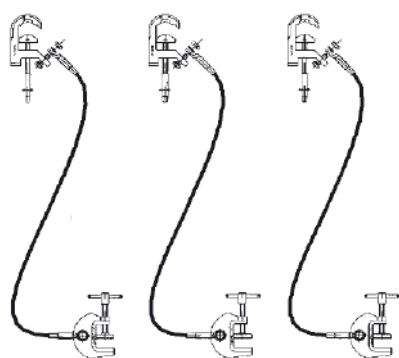

MPL
Pinza de media tensión



TT-50
Torno de puesta a tierra

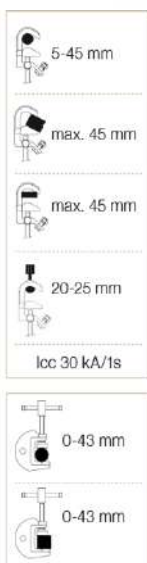

Funcionalidad

Equipo de puesta a tierra y cortocircuito para líneas aéreas y subestaciones de alta tensión. protección del trabajador ante la puesta en funcionamiento accidental o un posible retorno de tensión durante los trabajos de reparación.

sofamel



PAT-MPL

Equipos de puesta a tierra y cortocircuito - Líneas aéreas y subestaciones de Alta tensión


MODELO	MÁX. ICC
PATL-MPL/50	12,0 KA/1s
PATL-MPL/70	19,0 KA/1s
PATL-MPL/95	25,0 KA/1s
PATL-MPL/120	30,0 KA/1s

Características del Producto

La pinza MPL se fija en el conductor descubierto mediante apriete por tornillo para conductores cilíndricos, pletinas y barras de distribución flexibles. Este equipo dispone de pinzas MPL para facilitar la puesta a tierra tanto de líneas aéreas como de subestaciones.

Composición del producto

- 3 pinzas MPL de aleación de aluminio de apriete por tornillo para conductores cilíndricos de diámetro comprendido entre 5 y 45 mm, pletina de máx. 45 mm, barras de distribución flexibles de máx. 45 mm y puntos de fijación de entre 20 y 25 mm.
- 3 cables de cobre con aislamiento de PVC. Sección y longitud según el modelo.
- 3 tornos de puesta a tierra TT-50.
- 3 fundas para el transporte de la pértiga y la piqueta.

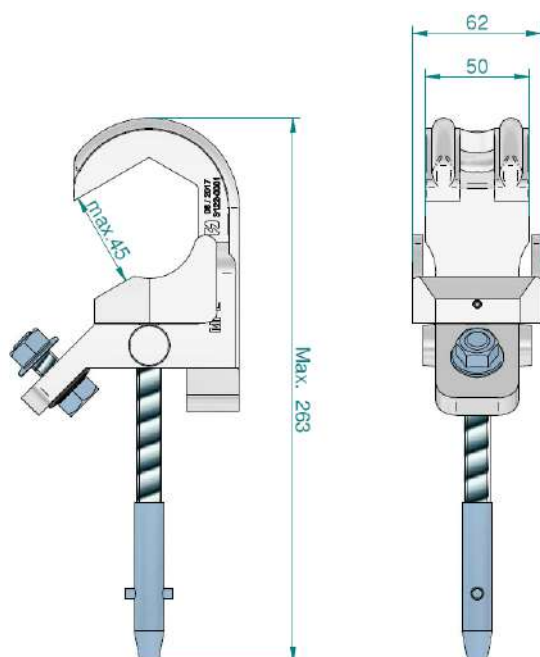

Certificados

Cumplen con la norma **IEC 61230**.

